


«Ақмола облысы білім басқармасының
Жаксы ауданы бойынша білім бөлімі
Терісаккан ауылының негізгі орта мектебі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі



Коммунальное государственное
учреждение «Основная средняя школа села
Терсаккан отдела образования по
Жаксынскому району управления
образования Акмолинской области»

Ақмола облысы, Жаксы ауданы
021007 Терісаккан ауылы, Майкотова к-сі, 23
Телефон: 33-0-19, факс: 33-4-09

Акмолинская область, Жаксынский р-он,
021007 с.Терісаккан, ул Майкотова 23
Телефон: 33-0-19, факс: 33-4-09

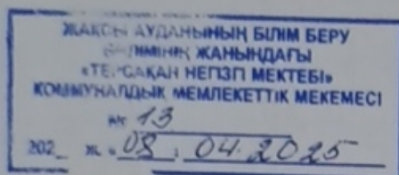

**Начальник ОЧС Жаксынского
района Абилямаженов Б.М.**

Служебное письмо

Согласно предписанию об устранении нарушения №27 от 12. 02.2025 г КГУ «Основная средняя школа села Терсаккан» были устранены нижеследующие нарушения:

1. В помещении дежурного персонала установить инструкцию о мерах пожарной безопасности-устранено
2. Ответственным за пожарную безопасность пройти обучение по программе пожарно-технического минимума-устранено
3. Завести журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительного ремонта технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения-устранено
4. Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию в здании школы, в соответствии проектной документацией-устранено
5. Предоставить протокола испытаний огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения школы-устранено
6. Демонтировать на путях эвакуации (на первом этаже) примененной для отделки полов горючий материал не соответствующий классу пожарной опасности (линолеум) -устранено
7. Эксплуатируемые электросветильники в здании школы обеспечить плафонами-устранено
8. Произвести проверку состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств-устранено
9. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнить с помощью специальных зажимов и т.д.-устранено

10.Заключить договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре-устранено


1)Инструкция о мерах пожарной безопасности-устранено



2)Ответственным за пожарную безопасность пройти обучение по программе пожарно-технического минимума-устранено



3)Завести журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительного ремонта технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения-устранено

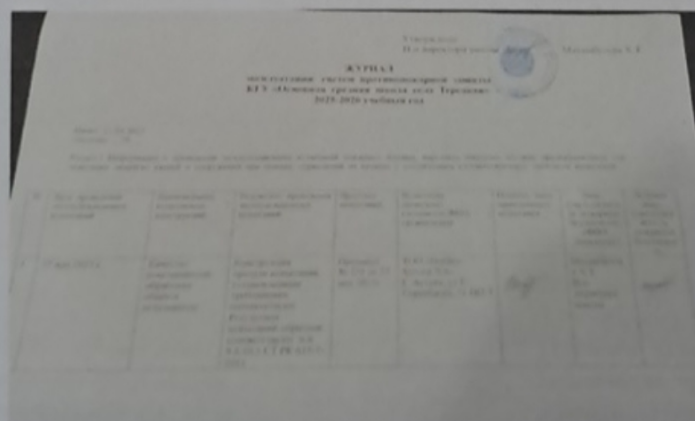

7)Эксплуатируемые электросветильники в здании школы обеспечить плафонами-устранено




8)Произвести проверку состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств-устранено

https://sc0016.zhaksy.aqmoedu.kz/public/files/2025/11/15/151125_171001_po-izmeritelynym-rabotam.pdf

9) Соединением, оконцеванием и ответвлением жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнить с помощью специальных инструментов и устранить

https://s.gov.kz/public/files/2025/11/15/151125_171001_po-temetichnyx-m-rabotam.pdf

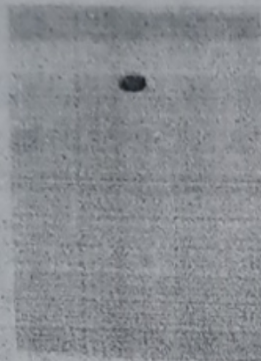

10) Заключить договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре-устранено
Договор ГЗ №60 от 13.03.2025 г. КГУ ОСШ села Терсакал

И.о директора школы



С.С. Жолдыбай

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ ЖАҚСЫ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕНДІКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 53
2025 ж. 08 « 04 »

4)Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию в здании школы, в соответствии проектной документацией-устранено



5)Предоставить протокола испытаний огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения школы-устранено

https://sc0016.zhaksy.aqmoedu.kz/public/files/2025/11/15/151125_164630_rt-aupszdg-hattama.pdf

6)Демонтировать на путях эвакуации (на первом этаже) примененной для отделки полов горючий материал не соответствующий классу пожарной опасности (линолеум) -устранено

